



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновская, д. 9, тел 450-71-73

Предписание № 2-21-109/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга" (СПб ГБУСОН "ЦСПСД Петродворцового района") (ИНН 7819309370)  
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Петродворцового района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 20 июня 2018 года № 2-21-109  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 июля 2018 года по 20 июля 2018 года Козловым Сергеем Алексеевичем - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания социального назначения по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 55/8.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Сорокиным Владиславом Алексеевичем – директором СПб ГБУСОН "ЦСПСД Петродворцового района"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дымовые извещатели системы автоматической пожарной сигнализации установлены на не несущих конструкциях (в элементах отделки потолков)	п. 1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ч.6,10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 13.3.4 СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.61 ППР в РФ	01.07.2019	
2.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.4 ст. 4 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	01.07.2019	

	извещателей до осветительного прибора менее 0,5 м	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
3.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.4 ст. 4 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2019	
4.	Помещение архива не оборудовано датчиками автоматической пожарной сигнализации.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4 прил. А табл. А 3 СП 5.13130.2009; п. 24 ИПР в РФ	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Козлов Сергей Алексеевич


(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«20» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:  
Сорокин Владислав Алексеевич – директор СПб ГБУСОН "ЦСПСД Петродворцового района"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

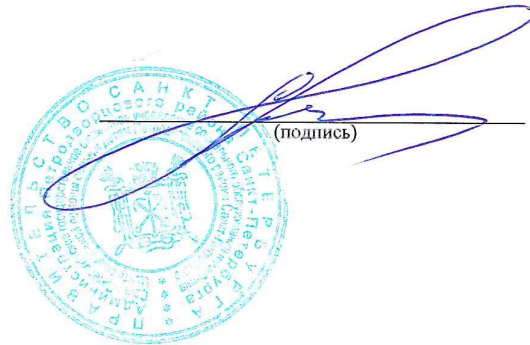

(подпись)

«20» июля 2018 г.